

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Мной, государственным инспектором города Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамисом Шафкатевичем 14 мая 2021 года было рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении заместителя директора «Симбирская гимназия «Дар» по АХЧ, расположенного по адресу: 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 3а, Щукина Юрия Александровича.

В ходе рассмотрения административного дела установлено, что совершению двадцати одного нарушения требований пожарной безопасности способствовали: недостаточный контроль и слабый уровень знаний в области пожарной безопасности со стороны ответственного лица учреждения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ,
ПРЕДЛАГАЮ:

- в течение месяца со дня получения рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
- устранить вышеуказанные причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения;
- сообщить о принятых мерах в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4.

Информирую Вас, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, квалифицируется в качестве административного правонарушения по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
г. Ульяновска по пожарному надзору

Р.Ш. Абдуллин

Представление получил

14.05.2021

дата, должность, подпись

Р.Ш. Абдуллин

ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-05, E-mail: unduln@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogrn-73@mail.ru

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск
(место составления акта)

“ 29 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

16 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 125

По адресу/ адресам: 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 3а
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсевича Андрея Николаевича № 125 от 01.04.2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР» (далее – «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»),
здание школы

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

15 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется при проведении выездной проверки):

Ознакомлен директор «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР» Морозов Валерий Евгеньевич,
09.04.2021 г. в 14 часов 30 минут.

(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)**При проведении проверки присутствовали:**

директор «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР» Морозов Валерий Евгеньевич, заместитель директора «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР» по АХЧ Щукин Юрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Частное учреждение - общеобразовательная организация «Симбирская гимназия «Дар», располагается по адресу: 432044, г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 3а .

Здание 3-этажное (в том числе цокольный этаж), 3-й степени огнестойкости, построенное в 2008 году. Общая полезная площадь составляет 2101,45 м². Класс функциональной пожарной опасности здания старшей школы Ф 4.1. В здании имеется чердак.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания школы проводилась 28.05.2018 г. ИП Луканиным В.В. 28.05.2018 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПИ по Ульяновской области проведено испытание выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Проверка качества огнезащитной обработки рекомендуется проводить с периодичностью 1 раз в год.

В здании смонтирована установка автоматической пожарной сигнализацией, с установкой дымовых пожарных извещателей, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Обслуживание данной установки и системы проводится лицензированной организацией ВДПО г. Ульяновска, лицензия 3-Б/00045 от 06.10.2014 года (договор 07-АПС от 01.07.19 г.). Данные системы смонтированы в 2008 году, ООО «Автоматика». В организации функционирует система мониторинга с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, на техническое обслуживание которого заключен договор с ООО «Служба Мониторинга - Ульяновск» (контракт № СМУ 222/20 от 31.01.19 г.).

С первого этажа здания предусмотрено 4 эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу. Эвакуация со 2 этажа предусмотрено по 2 внутренним лестничным клеткам лестницы 1-го типа и двум лестницам 2-го типа. Ширина и высота, эвакуационных выходов соответствует требованиям пожарной безопасности. Двери открываются по направлению выхода людей из здания. Для отделки путей эвакуации применены материалы с допустимыми показателями пожарной опасности. На этажах вывешены фотолюминесцентные планы эвакуаций.

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Огнетушители расположены в коридорах и в помещениях.

На путях эвакуации смонтировано эвакуационное освещение. Пути эвакуации оборудованы (обеспечены) знаками пожарной безопасности. Разработаны и на видных местах размещены планы эвакуации людей при пожаре.

Для здания школы имеется декларация пожарной безопасности (рег. №73 401 365 ТО 3588 от 18.03.15 г.).

На объект защиты проведен расчет безопасной эвакуации людей из помещений цокольного этажа. Условие безопасной эвакуации выполняется. Данный расчет выполнен ООО «Техномонтаж»

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1. ✓	На пожарных шкафах, расположенных в здании школы отсутствует информация о составе комплектующих изделий. Нарушение устранено в ходе проверки.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ) ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 107 ФЗ; НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.6, 4.16	Юридическое лицо - «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
2. ✓	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности изделий и материалов (ковролин), примененных для отделки пола путей эвакуации (коридор, лестничные марши). Сертификат соответствия, подтверждающий необходимый класс пожарной опасности, при проведении проверки не представлен. В помещениях зданий школы класса Ф4.1 не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 25	Юридическое лицо - «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
3. ✓	Под лестничным маршем лестницы 2-го типа допущено устройство кладовки (гардероб для персонала), в котором осуществляется хранение одежды. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «к»	Юридическое лицо - «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
4. ✓	Под лестничным маршем лестницы 2-го типа допущено устройство кладовки (подсобка охраны, в котором установлена мебель). Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «к»	Юридическое лицо - «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
5. ✓	Для смежно расположенных нескольких приборов (Гранит-24 и Inter-M), не соблюдены вертикальные расстояния между ними, не менее 50 мм.	ФЗ № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1, 6, 10 ст. 83; п. 5.14 СП 486.1311500.2020	Юридическое лицо - «СИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо -

			директор Морозов В.Е.
6.	<p>Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечена исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.</p> <p>При проведении проверки электрический фонарь на пожарном посту отсутствовал.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 56	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
7.	<p>Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>В ходе визуального осмотра подключенных шлейфов пожарной сигнализации к ШКОП, было установлено, что шлейф сигнализации №13, отвечающий за запотолочное пространство коридора 2-го этажа, не подключен к Гранит-24.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 54	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
8.	<p>Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.</p> <p>При проведении проверки инструкция, утвержденная руководителем учреждения, отсутствует.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 56	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
9.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей допущено размещение на путях эвакуации (на лестничной площадке лестницы 2-го типа) различных изделий и мебели.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 27 «б»	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
10.	<p>Допущено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшилась зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) Помещение холла 1-го этажа защищено одним пожарным извещателем, в результате возведения перегородки подсобного помещения директора.</p> <p>При этом для принятия решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля пожарной сигнализации должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями пожарными при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя дымовыми извещателями пожарными.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 16 «е»	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
11.	<p>Не обеспечено наличие на двери, ведущей из помещения коридора 1-го этажа на лестничную</p>	ППР в РФ п. 24	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ

	клетку, приспособления для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.		«ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
12.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения тамбура у лестничной клетки (пом. 4 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
13.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности изделий и материалов (панели из МДФ), примененных для отделки стен путей эвакуации (тамбура). Сертификат соответствия, подтверждающий необходимый класс пожарной опасности, при проведении проверки не представлен. В помещениях зданий школы класса Ф4.1 не допускается применять материалы для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	ППР в РФ п. 25	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
✓ 14.	Помещение алтарной (пом. 15 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), расположенной на 1-м этаже, не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации. Помещение алтарной ограничено от помещения коридора строительными конструкциями (стены выполнены из листов МДФ), при этом верхние края отстоят от потолка на менее 0,6 м (фактически 0,2 м). В указанном случае отсек потолка следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. Нарушение устранено в ходе проверки.	ФЗ № 123 – ФЗ ч.1 ст. 6, ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1, 6, 10 ст. 83; п. 6.6.40 СП 486.1311500.2020	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
✓ 15.	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации. На дымовых пожарных извещателях, смонтированных в помещении домового церкви (пом. 15 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294) не сняты пластиковые защитные колпаки, тем самым не обеспечивается своевременное обнаружение в любой точке этого помещения. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 54	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
16.	При эксплуатации эвакуационных путей допущено размещение на путях эвакуации (в коридоре 1-го этажа, пом. 15 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294) мебели. При этом не обеспечивается требуемая ширина горизонтальных участков путей эвакуации для коридоров, по которым могут эвакуироваться	ППР в РФ п. 27 «б»	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.

	более 50 человек, не менее 1,2 м (фактически 1,13 м)		
17.	Запор (замок) на двери эвакуационного, ведущего из помещения методического кабинета, расположенного на 1-м этаже, на лестничную клетку (пом. 17 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
18. ✓	Не обеспечено наличие на двери, ведущей из помещения методического кабинета, расположенного на 1-м этаже, на лестничную клетку (пом. 17 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), приспособления для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
19.	При проведении работ по перепланировке 1-го этажа здания в план эвакуации не внесены соответствующие изменения. Фактически в плане эвакуации 1-го этажа не указаны дополнительные перегородки помещения игровой.	ФЗ № 123 - ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.2	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
20.	Запор (замок) на двери эвакуационного, ведущего из помещения тамбура у лестничной клетки (пом. 17 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
21. ✓	Под лестничным маршем лестничной клетки на 1-м этаже (пом. 17 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), допущено хранение ковров и строительных материалов в горючей упаковке. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «к»	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
22. ✓	Допущено фиксирование самозакрывающейся двери лестничной клетки (пом. 17 по экспликации плана недвижимого имущества № 30294), ведущей на цокольный этаж в открытом положении. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 27 «г»	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
23. ✓	Настенный звуковой оповещатель, расположенный на цокольном этаже у двери лестничной клетки, установлен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя. Настенный звуковой оповещатель установлен на высоте 110 мм. Нарушение устранено в ходе проверки.	ФЗ № 123 - ФЗ ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.4; НПБ 104-03 п. 3.21	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
24. ✓	На противопожарной двери цокольного этажа отсутствует приспособление для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо -

			зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
25.	<p>Допущено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшилась зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) Помещение коридора цокольного этажа (пом. 15 по экспликация плана недвижимого имущества № 30294) защищено одним дымовым пожарным извещателем, в результате возведения перегородки подсобного помещения директора.</p> <p>При этом для принятия решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля пожарной сигнализации должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями пожарными при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя дымовыми извещателями пожарными.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 16 «е»	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - директор Морозов В.Е.</p>
26.	<p>Допущено использование технического помещения (тепловой пункт), расположенного на цокольном этаже для хранения оборудования, мебели и других предметов.</p>	ППР в РФ п. 16 «б»	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.</p>
27.	<p>В помещении теплового пункта на цокольном этаже, не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарной преграды (перегородки) с электрическими проводами.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 15	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.</p>
28.	<p>Допущено использование помещения цокольного этажа для организации слесарной мастерской.</p>	ППР в РФ п. 16 «б»	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.</p>
29.	<p>При проведении работ по перепланировке цокольного этажа здания в план эвакуации не внесены соответствующие изменения.</p> <p>Фактически в плане эвакуации цокольного этажа не указаны дополнительные перегородки в помещении гардероба (пом. 30 по экспликация плана недвижимого имущества № 30294).</p>	ФЗ № 123 - ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.2	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - директор Морозов В.Е.</p>
30.	<p>Допущено использование для хранения одежды (костюмерная), вновь возведенного помещения на цокольном этаже.</p>	ППР в РФ п. 16 «б»	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.</p>


31.	<p>Допущено использование технического помещения (электрощитовая), расположенного на цокольном этаже для хранения оборудования, мебели и других предметов.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 16 «б»	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.</p>
32.	<p>В помещениях чердака, осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассивателями).</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 35 «в»	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.</p>
33.	<p>Дымовые пожарные извещатели, смонтированы в помещении физики на стене на расстоянии менее 150 мм (вплотную) до угла между стеной и потолком.</p>	<p>ФЗ № 123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1, 6, 10 ст. 83; п. 6.6.9 СП 486.1311500.2020</p>	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - директор Морозов В.Е.</p>
34.	<p>При эксплуатации объекта защиты не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. В связи с отсутствием в технической документации сведений о периодичности проверки проверка должна проводиться не реже 1 раза в год.</p>	ППР в РФ п. 13	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - директор Морозов В.Е.</p>
35.	<p>При эксплуатации объекта защиты не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (металлических косоуров лестниц) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. В связи с отсутствием в технической документации сведений о периодичности проверки проверка должна проводиться не реже 1 раза в год.</p>	ППР в РФ п. 13	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - директор Морозов В.Е.</p>
36.	<p>Потолок холла 1-го этажа отделан горючими декоративно – отделочными материалами (натяжными потолками из ПВХ).</p> <p>Для отделки потолка допускается применение материалов с классом пожарной опасности не более КМ1. При проведении проверки предоставлен сертификат соответствия материала с классом пожарной опасности КМ2.</p>	<p>ФЗ № 123 - ФЗ ч. 3,4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8; ППР в РФ п.25</p>	<p>Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»;</p> <p>Должностное лицо - директор Морозов В.Е.</p>
37.	<p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены</p>	ППР в РФ п. 48	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ

	указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Нарушение устранено в ходе проверки.		ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
38.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей. В предоставленном журнале учета огнетушителей отсутствуют отметки о проведении ежеквартальной проверки, имеются отметки только о ежегодной проверке огнетушителей.	ППР в РФ п. 60; СП 9.13130.2009 п. 4.3.5; 4.2.6	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - зам. директора по АХЧ Щукин Ю.А.
39.	В отношении объекта защиты руководителем организации, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, выполненная не в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	ППР в РФ п. 2, 393 «л»	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
40.	В предоставленной инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.	ППР в РФ п. 2, 392,394	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
41.	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не утверждён руководителем организации.	ППР в РФ п. 54	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.
42.	Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. При составлении декларации пожарной безопасности указаны недостоверные и неполные сведения. Так в разделе III декларации не отражены: – требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Указаны недостоверные сведения: – В разделе III декларации указан пункт 6.25* СНИП 21-01-97*, что фактически не исполняется. – В разделе III отсутствует перечень пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	ФЗ №123-ФЗ ч. 5 ст. 64	Юридическое лицо - «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР»; Должностное лицо - директор Морозов В.Е.

Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

Все мероприятия по контролю, связанные с измерениями, проводились при помощи лазерного дальномера Leica DISTO D5, 44938-10 (свидетельство о поверке № 074120/04-20 от 29.12.2020 г.).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

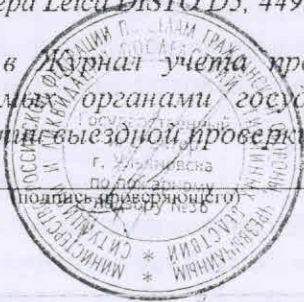

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении федерального государственного пожарного надзора Б.Н от 29.04.2021 года;
2. Предписание по устранению нарушений обязательных требований безопасности от 29.04.2021 г. № 125/1/1;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

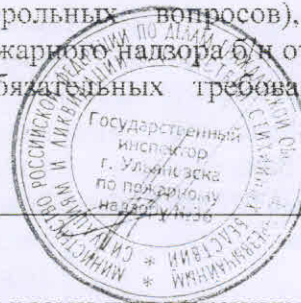

Абдуллин Р.Ш.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор «СИМБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ДАР» Морозов Валерий Евгеньевич

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

120 По Деревяной ул. Симбирск. Гимназия «Дар» Морозов В.Е.

29" 04 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Обратную связь, отзыв о результатах проверки Вы можете оставить в анкете по ссылке: <https://forms.gle/532bv46uGsGe6SV4A>